


Ссылка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «16» декабря 2024 г., 78240061000216697923

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«28» декабря 2024 г., № 2412/010-78/1492/ПВПР

г Санкт-Петербург, ул Средняя, Дом 3 литера А, 88127128748, e-mail: ondpr.10@78.mchs.gov.ru

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: с 11:00 23.12.2024 до 18:00 28.12.2024, учетный номер 78240061000216697923.

2. Профилактический визит проведен в рамках: Осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 1. г Санкт-Петербург, ул Турку, Дом 22 к. 6 литера А

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН 7816158115, адрес юридического лица: 192241, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРКУ УЛИЦА, 22, 6, ЛИТ.А

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Количество звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их расстановка в помещениях здания дошкольной образовательной организации не обеспечивают уровень звука не менее 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях с местами постоянного или временного пребывания людей (групповые помещения, зальные помещения, подвал)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения: 01.07.2025
- В здании детского сада, оборудованном системой оповещения 3 типа, допущено совместное использование речевого и звукового оповещения, в помещениях с постоянным пребыванием людей
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения: 01.07.2025


3. Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (СОУЭ) в случае отключения электропитания. Не заменены АКБ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
4. Подвальное помещение не оснащено системой СОУЭ 3-типа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
5. В групповой ячейке «Малышок» (часть пом. 1,2,5 пом. 4-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
6. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем. Отсутствует информация о возможности эксплуатации систем.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
7. В групповой ячейке «Сказка» (часть пом. 3,4,7 пом. 3-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
8. В лестничных клетках № 1, № 2, № 3, №4 для покрытия пола применены материалы (масляная краска) Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2, Д3, Т2, РП2 для покрытия пола)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-

отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.07.2025

9. В зальном помещении (спортивный зал) для покрытия пола применен материал (паркет). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративные отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования), с указанием доказательств нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием оснований для предоставления документов, требований документов, информации о документах, обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого региональным контрольно-надзорным органом, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна

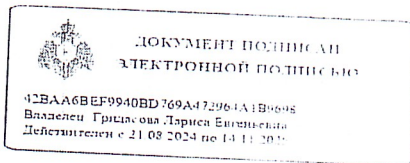

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна, e-mail: gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru, телефон: +78127128748

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или должностного представителя контролируемого лица, принявшего предписание)

Наб.с.Фрунзенского района Лариса Евгеньевна Гридасова
«18» часов «00» минут «28» 12 2024г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428858

Владелец Ковалева Светлана Александровна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025